SKLADBA STŘECHY

A
- MECH.KOTVENÁ A LEPENÁ STŘEŠNÍ FOLIE Z PVC A EVA, TL. MIN.2,2 MM, S NAKAŠÍROVANÝM POLYEST.ROUNEM ZESPOD, VČETNĚ VŠECH TYPOVÝCH DOPLŇKŮ A SKLADEB (detaily, rohy, spoje, prostupy odvětrání, spádové klíny na okraje atd... PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE)
- POLYSTYREN STŘEŠNÍ EPS100 KLADENÝ V MIN. SPÁDU 2%– DLE STÁV. STŘECHY– TL.160+160 MM (celkem 320 MM) (kotvený tal. hmoždinami do ŽB stropu)
- SPÁDOVÁ VRSTVA– POLYSTYRENOVÉ KLÍNY 0–130 MM (lepeno, kotveno tal. hmoždinami)
- PAROZÁBRANA– 1xASFALTOVÝ PÁS G200
- NOSNÉ PŘEDPJATÉ ŽB PANELY SPIROLL TL. 250 MM+ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ R10 DO KAŽDÉ SPÁRY+ZÁLIVKA BET. C30/36
- PODHLED– SDK TL. 12,5 MM NA KŘÍŽOVEM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

SKLADBA STŘECHY V MÍSTĚ NAD KRYTOU TERASOU

C
- MECH.KOTVENÁ A LEPENÁ STŘEŠNÍ FOLIE Z PVC A EVA, TL. MIN.2,2 MM, S NAKAŠÍROVANÝM POLYEST.ROUNEM ZESPOD, VČETNĚ VŠECH TYPOVÝCH DOPLŇKŮ A SKLADEB (detaily, rohy, spoje, prostupy odvětrání, spádové klíny na okraje atd... PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE)
- POLYSTYREN STŘEŠNÍ EPS100 KLADENÝ V MIN. SPÁDU 2%– DLE STÁV. STŘECHY– TL.160+160 MM (celkem 320 MM) (kotvený tal. hmoždinami do ŽB stropu)
- SPÁDOVÁ VRSTVA– POLYSTYRENOVÉ KLÍNY 0–130 MM (lepeno, kotveno)
- PAROZÁBRANA– 1xASFALTOVÝ PÁS G200
- NOSNÉ PŘEDPJATÉ ŽB PANELY SPIROLL TL. 250 MM+ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ R10 DO KAŽDÉ SPÁRY+ZÁLIVKA BET. C30/36
- PODHLED Z MINERÁLNÍ VLNY TVRZENÉ FASÁDNÍ TL. 120 MM+SKLADBA FASÁDNÍ OMÍTKY (perlinka, lepidlo, penetrace, točená silikonová omítka– kotvit 9 ks/m2–kotvy s kovovým hrotem)

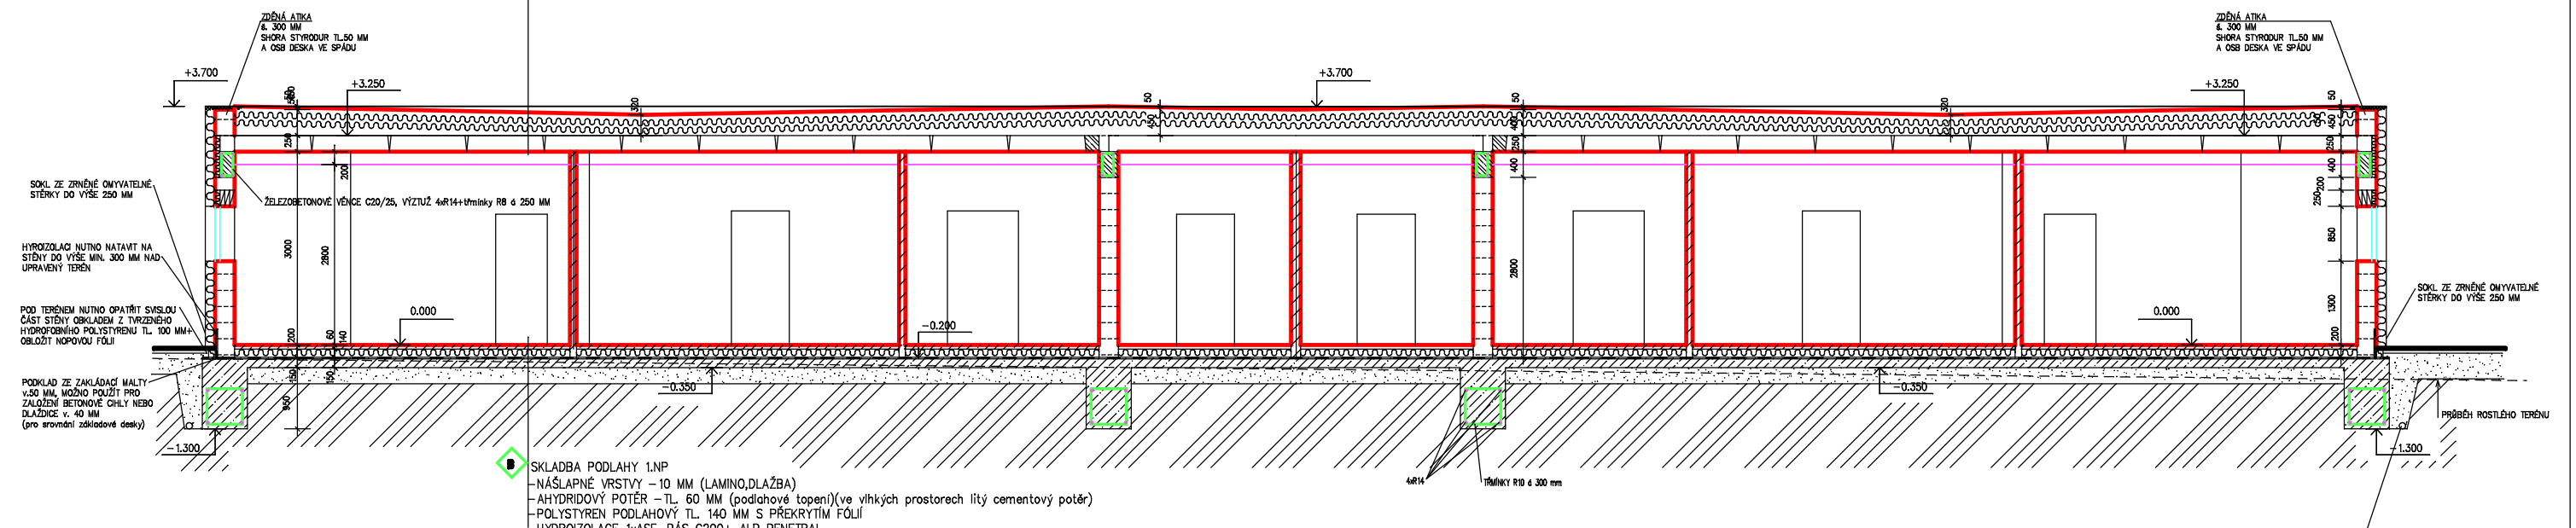

B
SKLADBA PODLAHY 1.NP
- NÁŠLAPNÉ VRSTVY – 10 MM (LAMINO,DLAŽBA)
- AHYDRIDOVÝ POTĚR – TL. 60 MM (podlahové topení)(ve vlhkých prostorech litý cementový potěr)
- POLYSTYREN PODLAHOVÝ TL. 140 MM S PŘEKRYTÍM FÓLIÍ
- HYDROIZOLACE 1xASF. PÁS G200+ ALP PENETRAL
- PODKLADNÍ BETON B 15 – 150 MM +KARISÍTĚ 150x150x6
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32, TL. 250 MM

ŘEZ V MÍSTĚ SNÍŽENÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU:

VZNIKNE–LI V NĚKTERÉM MÍSTĚ POTŘEBA SNÍŽENÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU A ZÁKLADY BY VYČNÍVALY NAD ROSTLÝ TERÉN, JE MOŽNO PROVÉZT TYTO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ š.300 MM S VÝPLNÍ BETONEM C16/20 A S VÝZTUŽÍ 2xR10 DO KAŽDÉHO ŠÁRU A SVISLE R10 á 300 MM (jako alternativa ke klasickému bednění nad terénem)

VÝZTUŽ PÁSŮ –ARMOKOŠE 4xR14 +TŘMÍNKY R10 á 300 MM

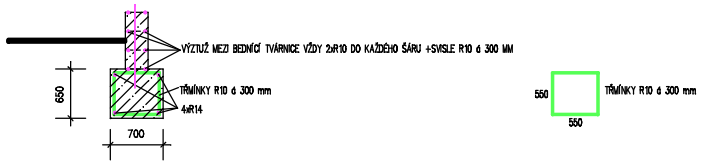

ZNAČENÍ HMOT

- ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 250 A 300 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TERMICKÝCH P+D NA MALTU M5 ZVENKU KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–IZOLANT–MIN.VATA 180 MM(na přední části zavěšená fasáda)
- ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM, Z PŘÍČKOVEK KERAMICKÝCH NA MALTU M5 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA CEMENTOVOU MALTU M10 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ PRŮVLAKY, VĚNCE C20/25, VÝZTUŽ 4xR14+třmínky R8 á 250 MM
- BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN TŘ. C16/20
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32, TL. 150 MM
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY
- PROSKLENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

SKLADBA VENKOVNÍCH PLOCH

D
NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM

SKLADBA POCHŮZÍCH PLOCH:
ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ – 80 MM
KLADECÍ VRSTVA Z JEMNÉ STRUSKY – 20 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32 – 200 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 32–63–300 MM
GEOTEXTILIE
SPÁDOVANÁ ODDRENÁŽOVANÁ ZEMNÍ PLÁŇ

E
NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM V MÍSTĚ KRYTÝCH TERAS

SKLADBA POCHŮZÍCH PLOCH:
ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ – 80 MM
KLADECÍ VRSTVA Z JEMNÉ STRUSKY – 20 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32 – 100 MM
HYDROIZOLACE 1xASF. PÁS G200+ ALP PENETRAL
PODKLADNÍ BETON B 15 – 150 MM +KARISÍTĚ 150x150x6
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32, TL. 250 MM

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, PŘÍPRAVA A SROVNÁNÍ TERÉNU: KOLEM OBJEKTU A POD ZÁKLADY SE POČÍTÁ SE SROVNÁNÍM VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ TERÉNU 600–700 MM

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		

INVESTOR ČTYŘLÍSTEK–CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.

STAVBA

DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA
K.Ú. NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č. 1226/35

OBSAH VÝKRESU **ŘEZ A–A**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:50
POČET A4	8
STUPEŇ	DSP
DATUM	01/2016
ZAK.ČÍSLO	01/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0116–2
ČÍS. VÝKR.	07a