



ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

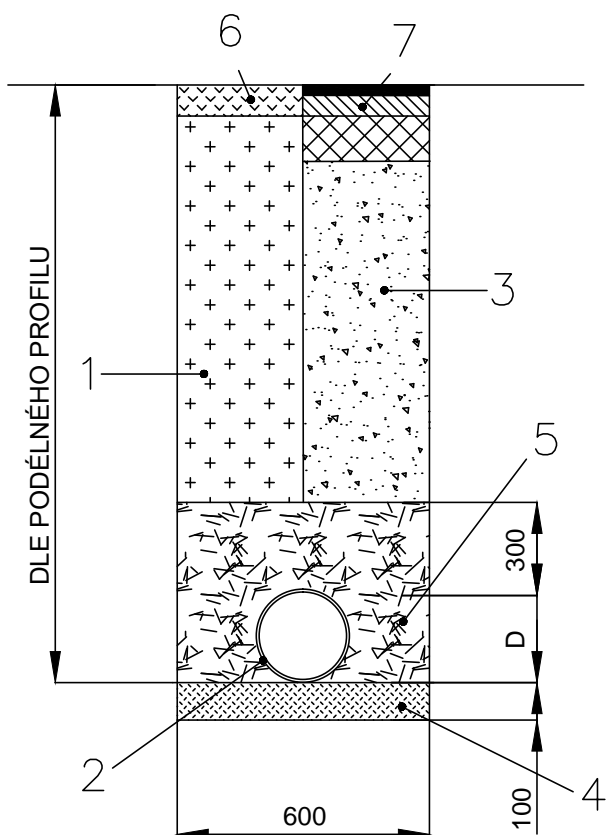

ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

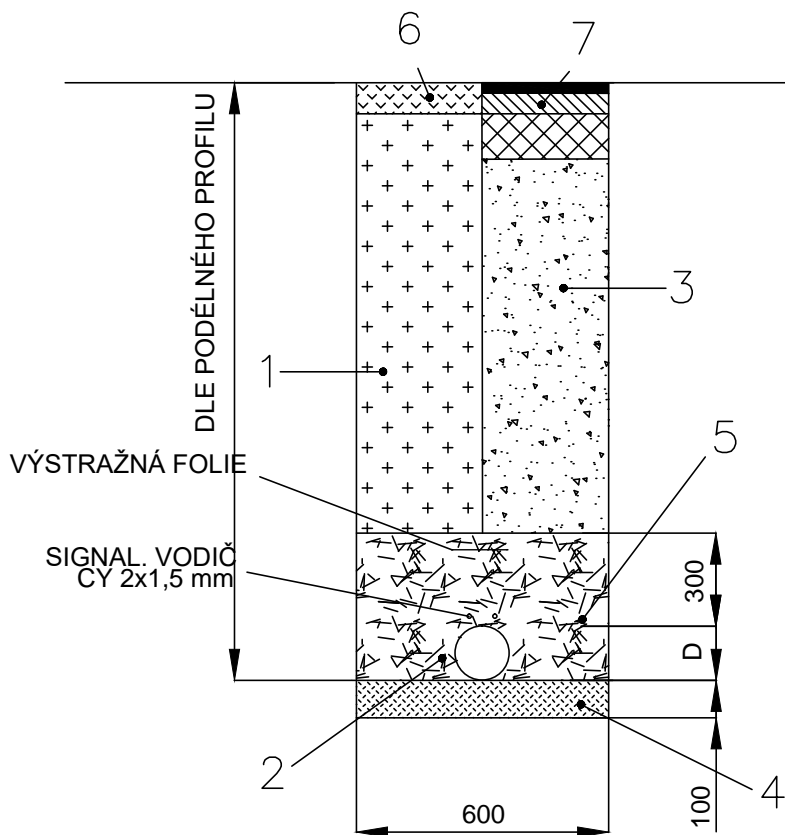

LEGENDA:

- 1 - ZASYP VÝKOPKEM
- 2 - Potrubí PVC D 160 x 3,6 mm, PE 100 SDR11 DN 25
- 3 - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm
- 4 - PÍSKOVÉ LOŽE
- 5 - ZHUTNĚNÝ OBSYP NESOUDRŽNOU NEBO SLABĚ SOUDRŽNOU ZEMINOU
- 6 - OZELENĚNÁ ORNICE
- 7 - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

Asfalt. beton ACO	11	50 mm
R-MAT	RV	50 mm
Štěrkodrt ŠD		200 mm
Celkem		300 mm

HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Vypracoval:	Ing. Ch. Kirkopulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec:	Ostrava—Hrušov	Okres:	Ostrava		
Investor : Čtyřlístek—příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava—Muglinov					
Akce: parcela číslo: 1235/22, 1235/30 katastrální území: Hrušov ul. Vývozní, Ostrava—Hrušov DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní,Hrušov				Měřítko:	
				Datum:	leden 2017
				Zak.číslo:	172/2017
				Stupeň:	DPSP
Obsah: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				Číslo výkresu: 6	Číslo kopie:
Díl: VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					