

Popis:

Nástěnný rozvaděč 5x24TE, plné dveře

š. 543mm * v. 900mm * h. 140mm, krytí IP54


Přívod horem, vývody horem, $I_n = 25 \text{ A}$

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena v souladu z ČSN 33 2000-4-41 ed.3, Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- Odpojení od zdroje
- Proudovými chrániči
- Pospojováním
- Uzemněním
- Dalšími způsoby ochrany, předepsanými výrobcí použitého el. zařízení


Rozvodná soustava: 3+N+PE, AC ~50Hz, 400V / TN-S


Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Martin Štefek	Ing. Martin Štefek	Ing. Michal Klimša		
Investor Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Osrava, p.o., IČ 70631808				
Místo stavby	DBS - ČTYŘLÍSTEK		Formát	...
Akce	REKONSTRUKCE PROSTORŮ DBS A DL PRO DOMOV KORÝTKO DBS - ČTYŘLÍSTEK		Datum	11/2021
			Účel	Stavební úprava
			Č. zakázky	11.32/21
Část	D.1.4 Elektroinstalace		Měřítko	1:...
Obsah výkresu	ROZVADĚČ 4RMO-1.1		Číslo paré	Č. výkresu D.1.4-113

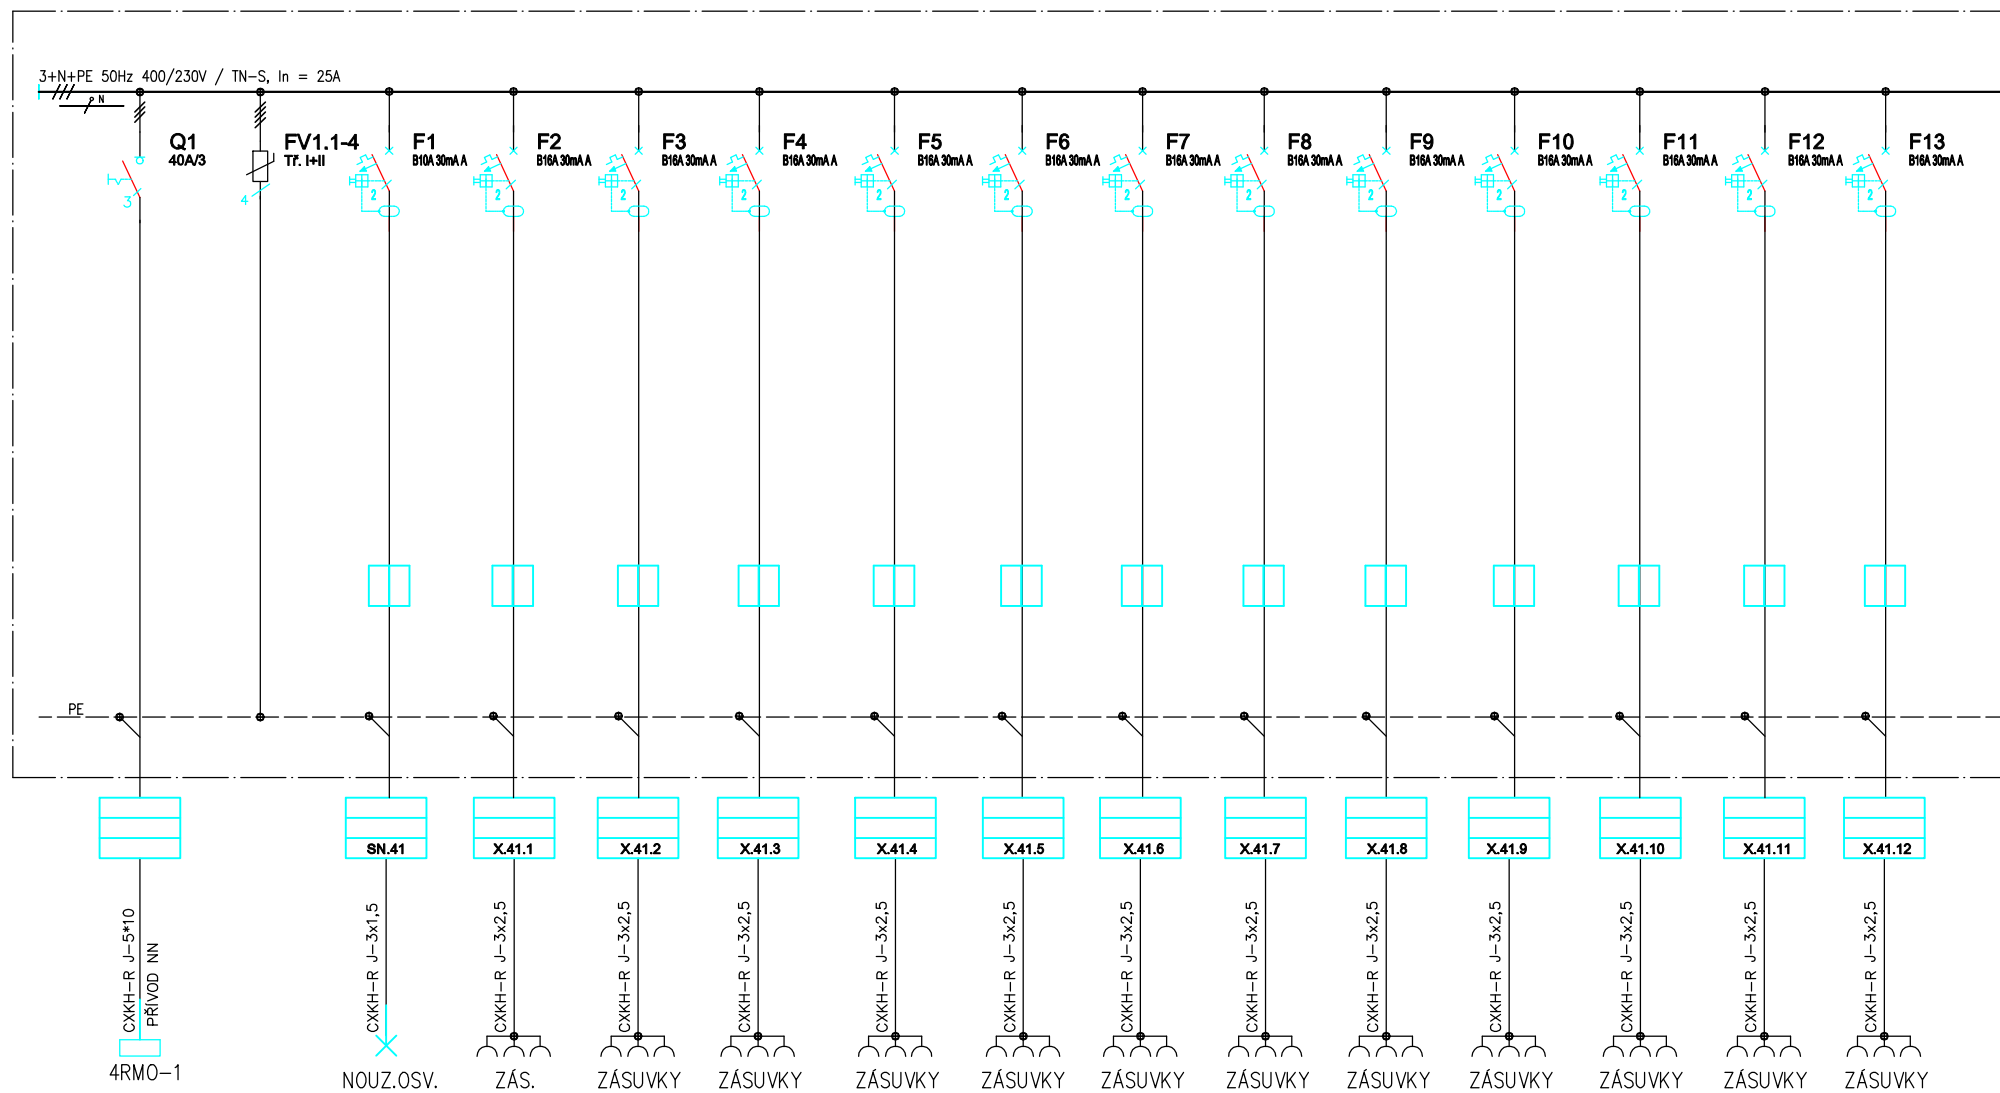

Č. výkresu

D.1.4-113.1

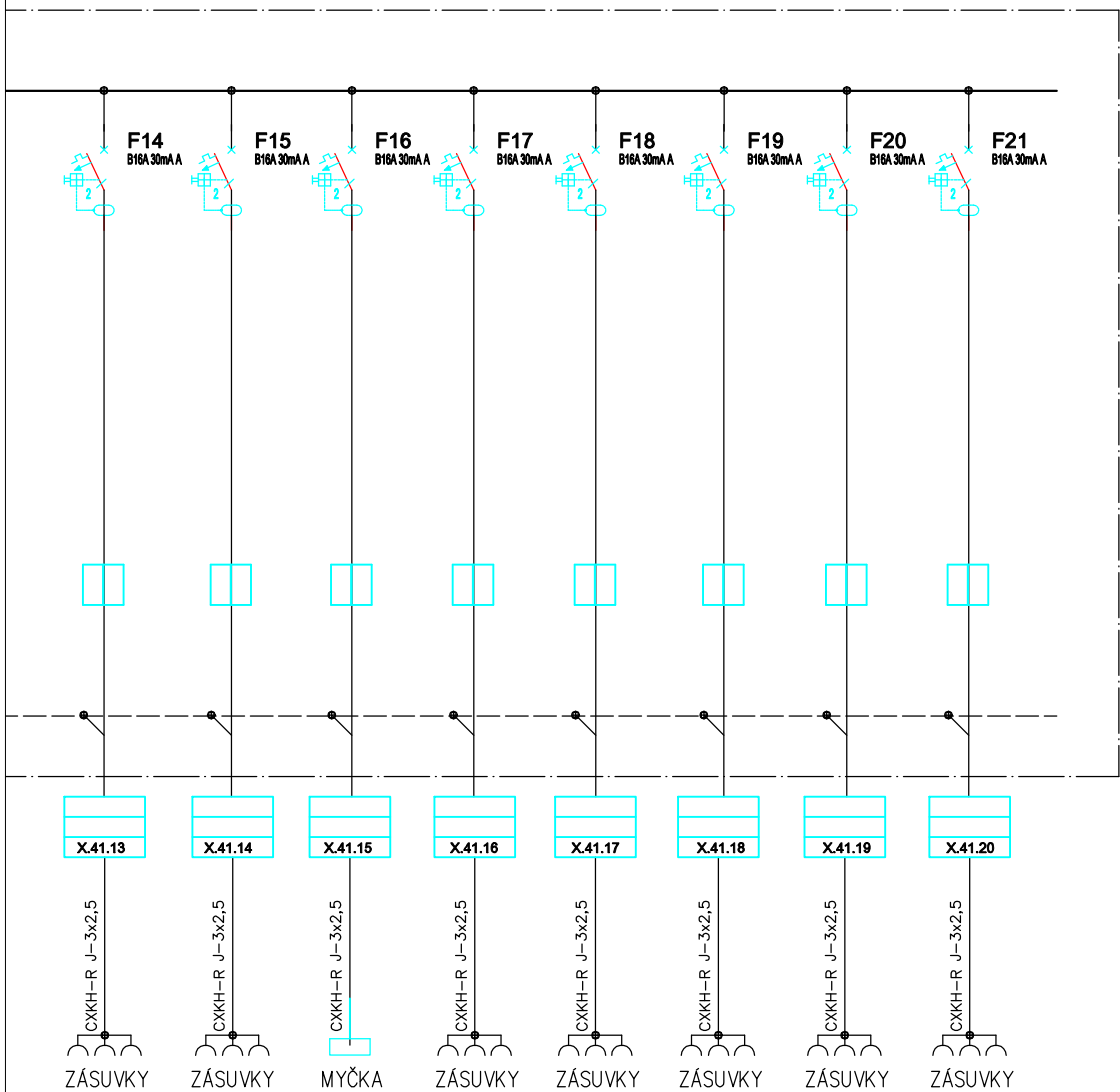



Popis:

Nástěnný rozvaděč 5x24TE, plné dveře

š. 543mm * v. 900mm * h. 140mm, krytí IP54


Přívod horem, vývody horem, $I_n = 25 \text{ A}$

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena v souladu z ČSN 33 2000-4-41 ed.3, Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- Odpojení od zdroje
- Proudovými chrániči
- Pospojováním
- Uzemněním
- Dalšími způsoby ochrany, předepsanými výrobcí použitého el. zařízení


Rozvodná soustava: 3+N+PE, AC ~50Hz, 400V / TN-S

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Martin Štefek	Ing. Martin Štefek	Ing. Michal Klimša		
Investor Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Osrava, p.o., IČ 70631808				
Místo stavby	DBS - ČTYŘLÍSTEK		Formát	...
Akce	REKONSTRUKCE PROSTORŮ DBS A DL PRO DOMOV KORÝTKO DBS - ČTYŘLÍSTEK		Datum	11/2021
			Účel	Stavební úprava
			Č. zakázky	11.32/21
Část	D.1.4 Elektroinstalace		Měřítko	1:...
Obsah výkresu	ROZVADĚČ 4RMO-2.1		Číslo paré	Č. výkresu D.1.4-114

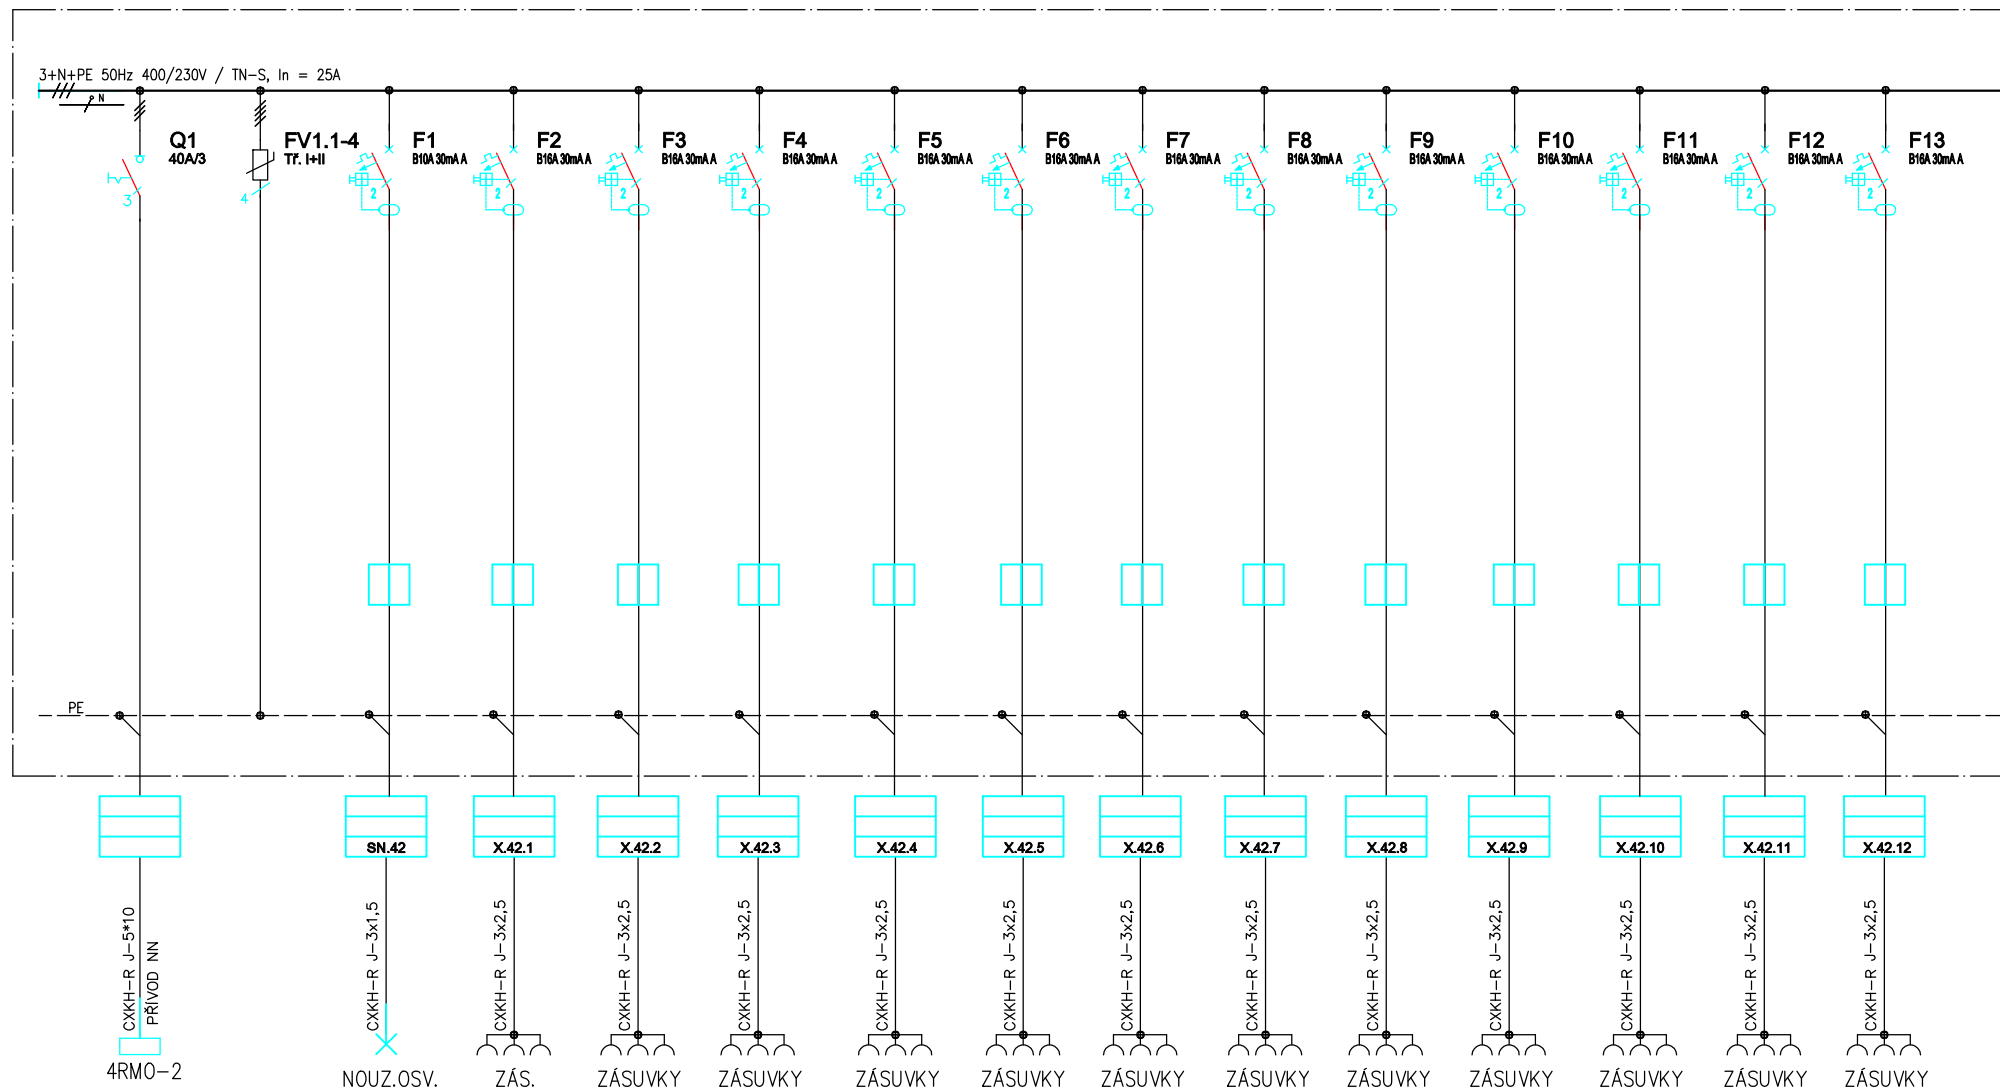


Č. výkresu

D.1.4-114.1

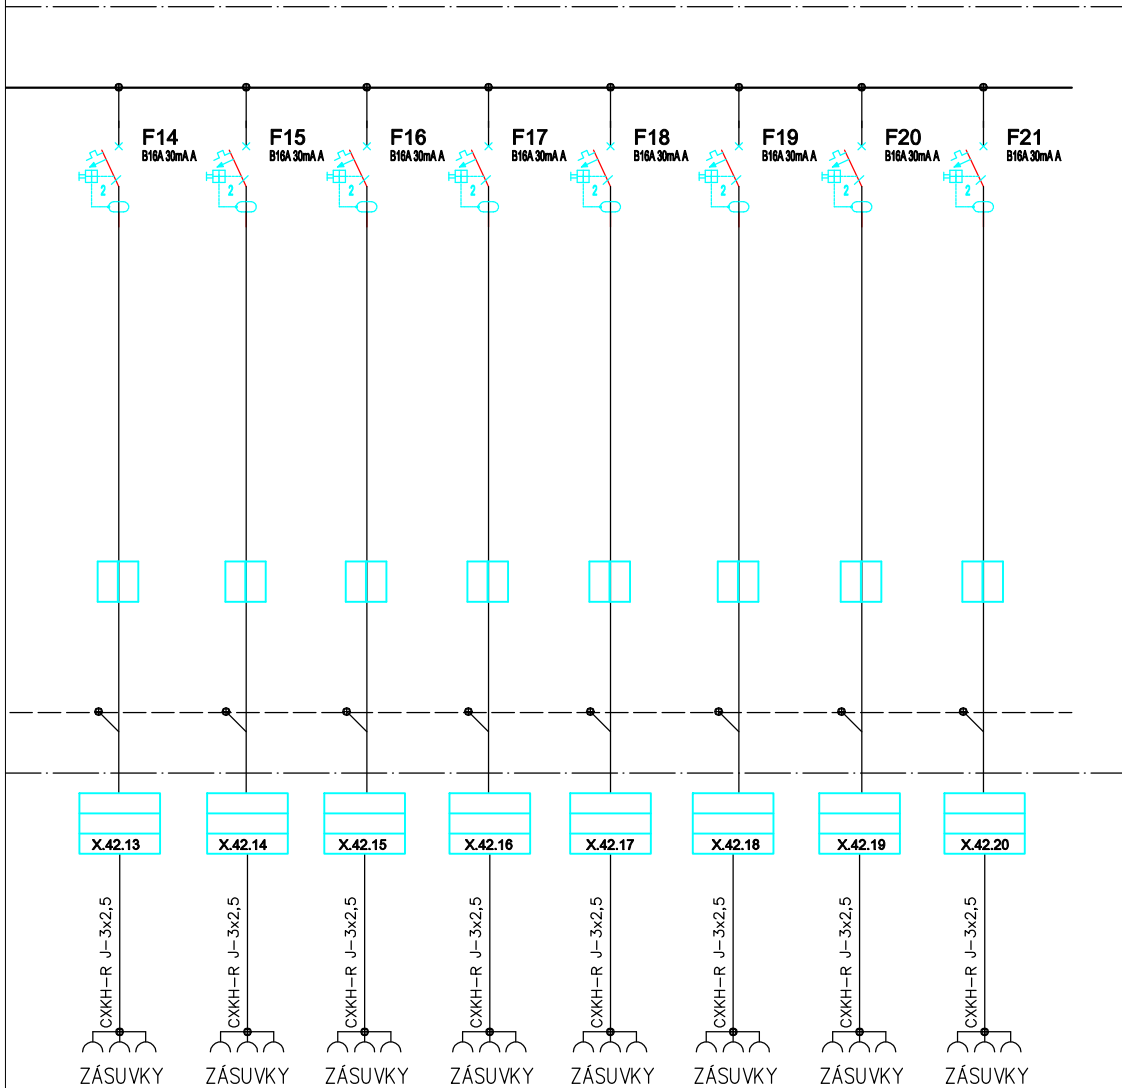

Č. výkresu

D.1.4-114.2



Popis:

Nástěnný rozvaděč 5x24TE, plné dveře

š. 543mm * v. 900mm * h. 140mm, krytí IP54


Přívod horem, vývody horem, $I_n = 25 \text{ A}$

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena v souladu z ČSN 33 2000-4-41 ed.3, Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- Odpojení od zdroje
- Proudovými chrániči
- Pospojováním
- Uzemněním
- Dalšími způsoby ochrany, předepsanými výrobcí použitého el. zařízení


Rozvodná soustava: 3+N+PE, AC ~50Hz, 400V / TN-S

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Martin Štefek	Ing. Martin Štefek	Ing. Michal Klimša		
Investor Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Osrava, p.o., IČ 70631808				
Místo stavby	DBS - ČTYŘLÍSTEK		Formát	...
Akce	REKONSTRUKCE PROSTORŮ DBS A DL PRO DOMOV KORÝTKO DBS - ČTYŘLÍSTEK		Datum	11/2021
			Účel	Stavební úprava
			Č. zakázky	11.32/21
Část	D.1.4 Elektroinstalace		Měřítko	1:...
Obsah výkresu	ROZVADĚČ 4RMO-3.1		Číslo paré	Č. výkresu D.1.4-115

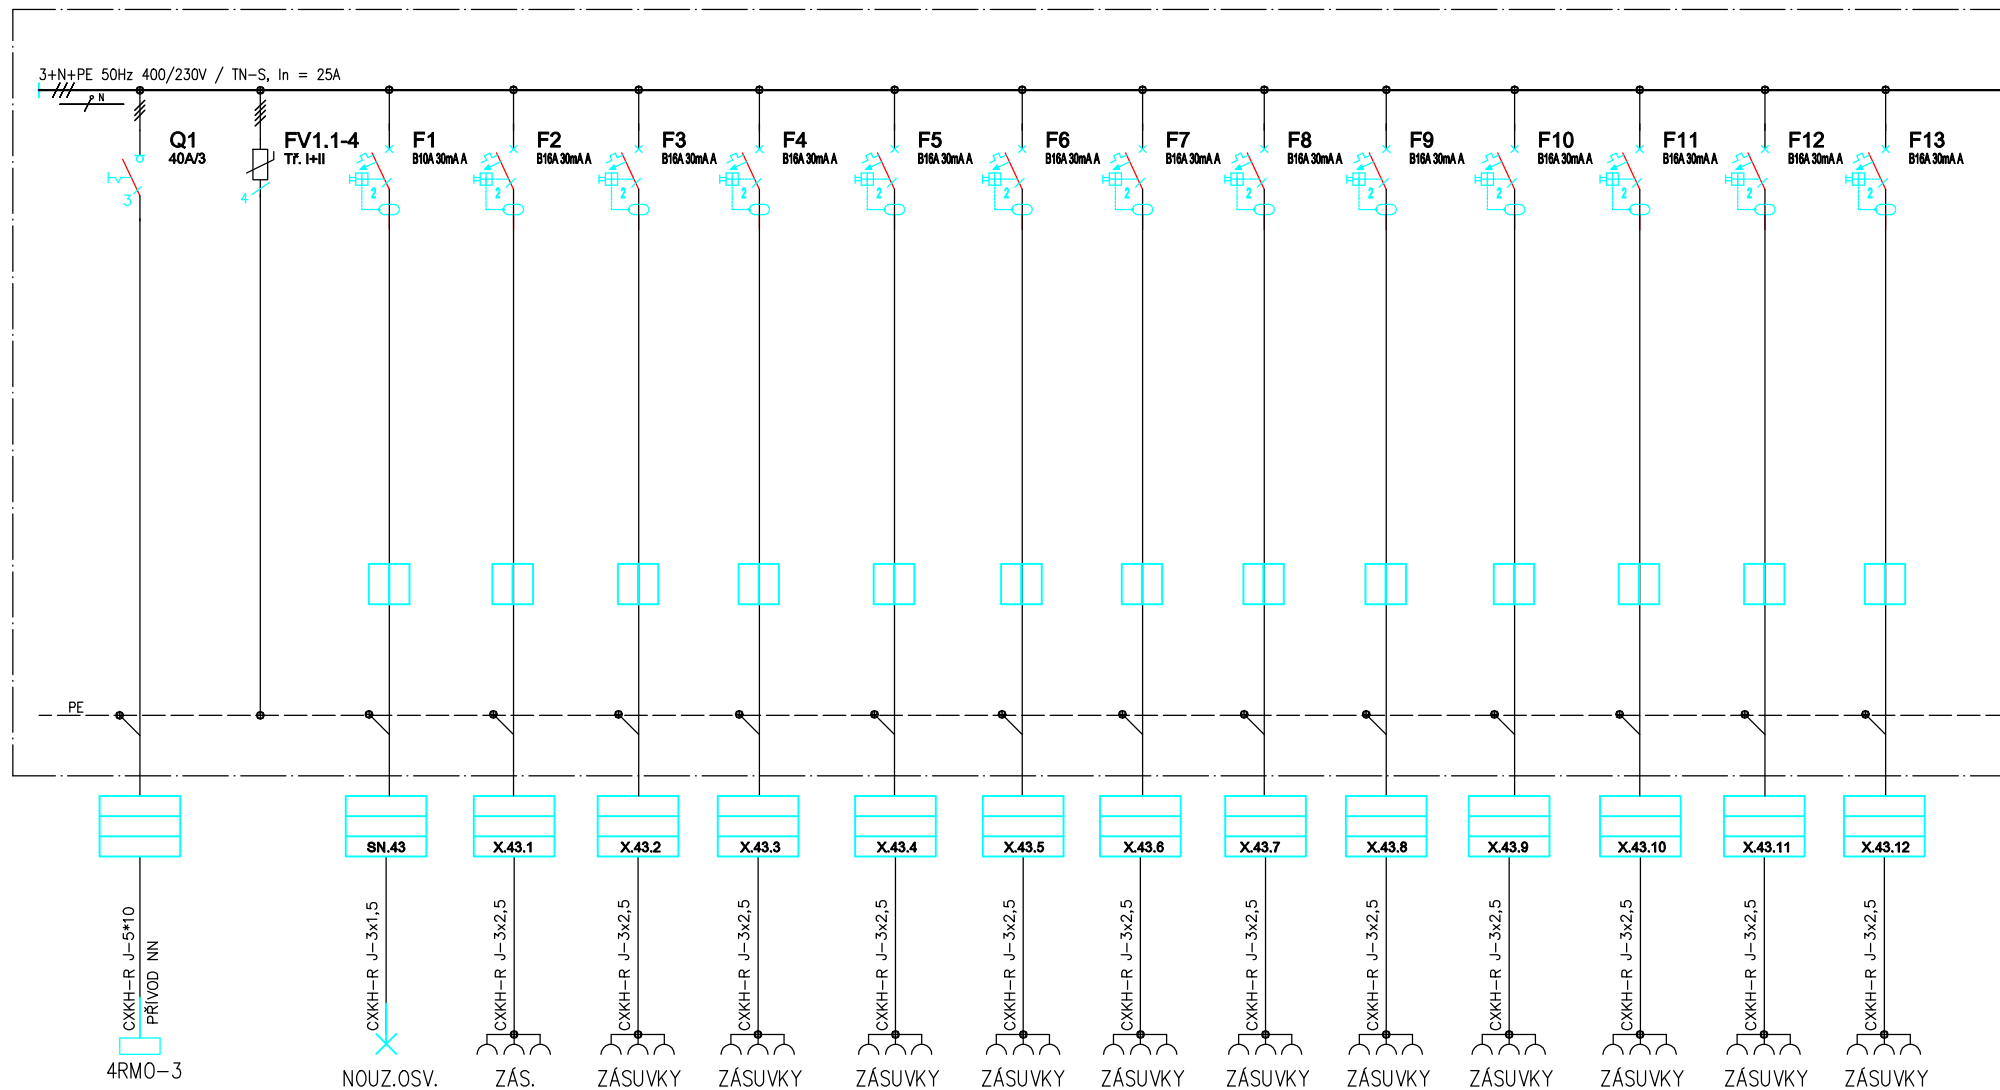

Č. výkresu

D.1.4-115.1

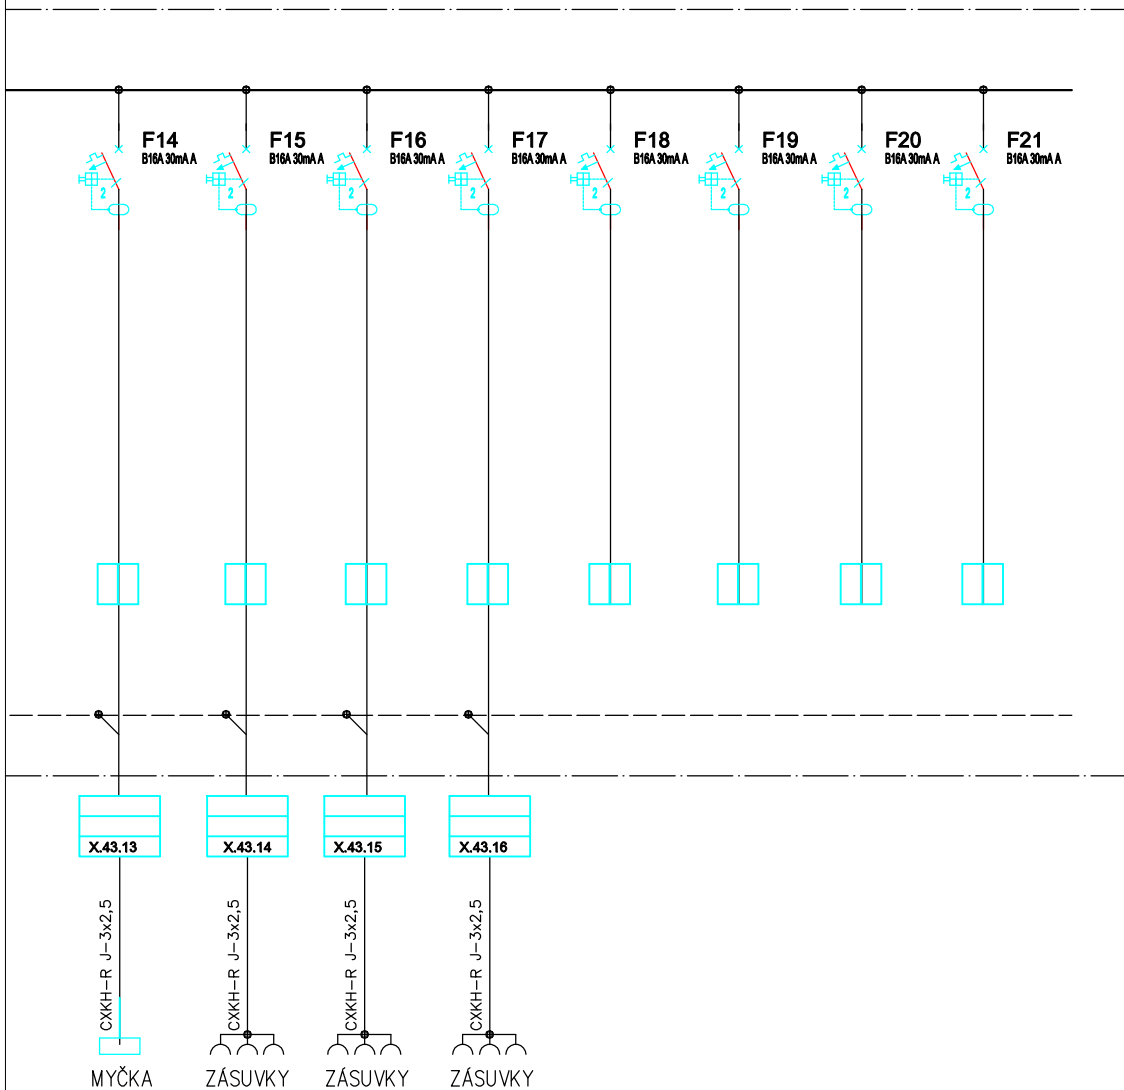

Č. výkresu

D.1.4-115.2