KAT. ÚZEMÍ	NOVÁ BĚLÁ
PARC.Č.	1226/35
DRUH POVRCHU	ZATRAVNĚNO

PODÉLNÝ ŘEZ DEŠŤOVÝMI SVODY A VSAKEM

1:50/100

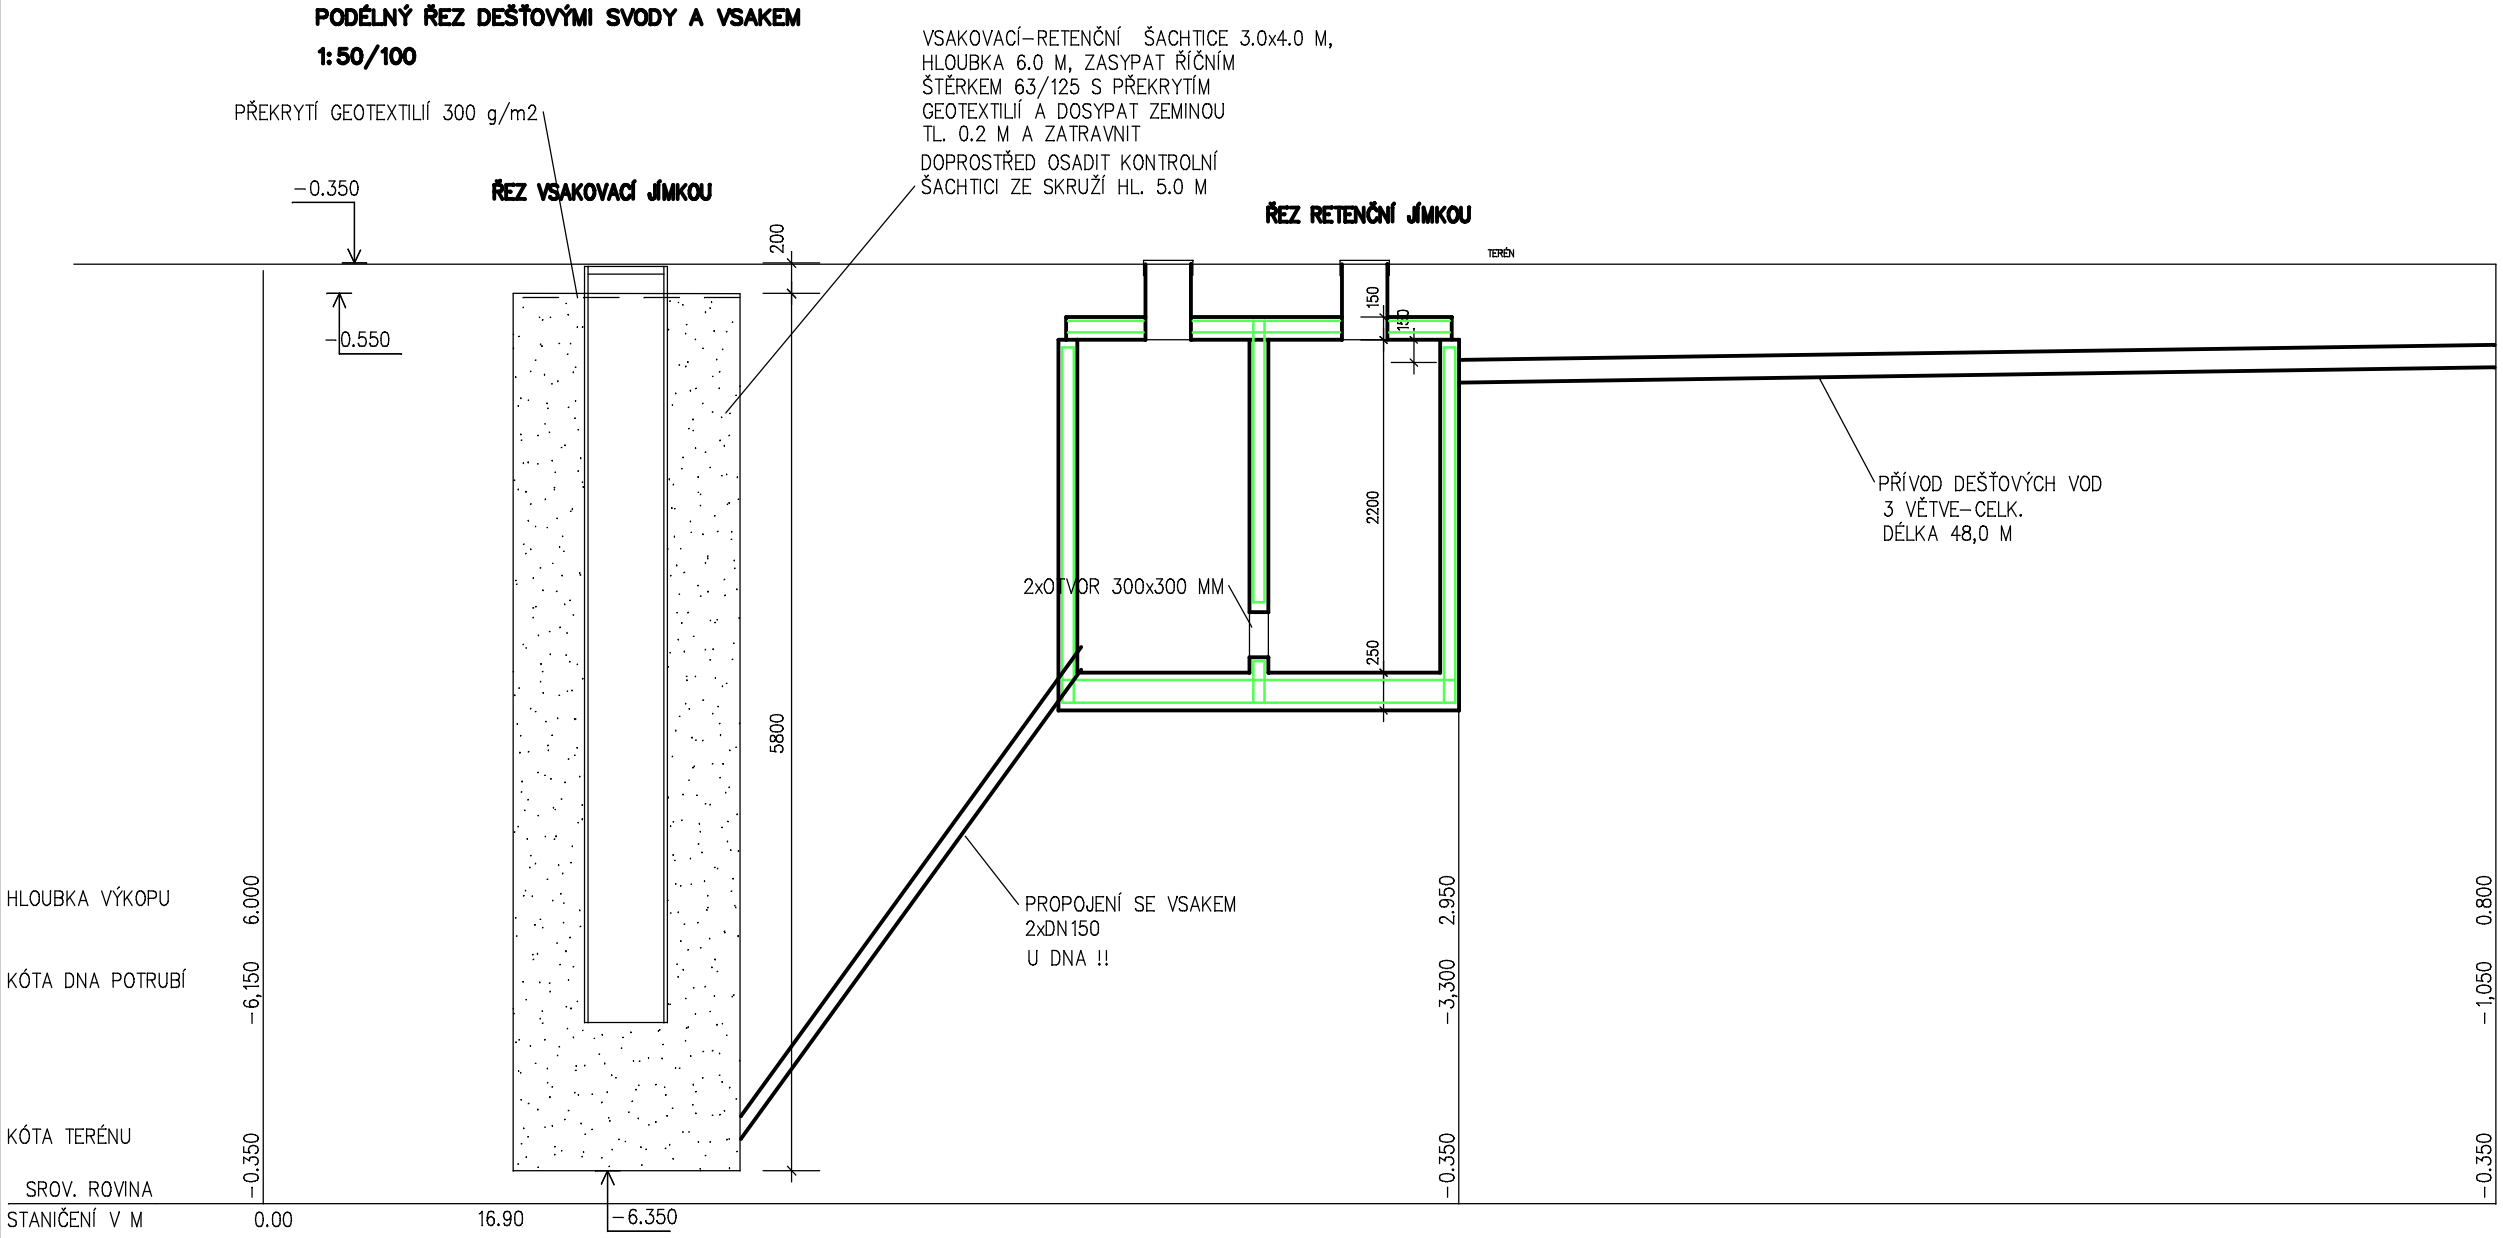

MATERIÁL PROFIL DÉLKA		PVC UPONAL DN150	48.00 M
SPÁD NA DÉLKU		2%	

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		

INVESTOR ČTYŘLÍSTEK–CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.

STAVBA

DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA
K.Ú. NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č. 1226/35

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1: 100/50
POČET A4	2
STUPEŇ	DSP
DATUM	01/2016
ZAK.ČÍSLO	01/2016

OBSAH VÝKRESU

PODÉLNÝ ŘEZ DEŠŤOVÝMI SVODY A VSAKEM

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
0116–2	05–V