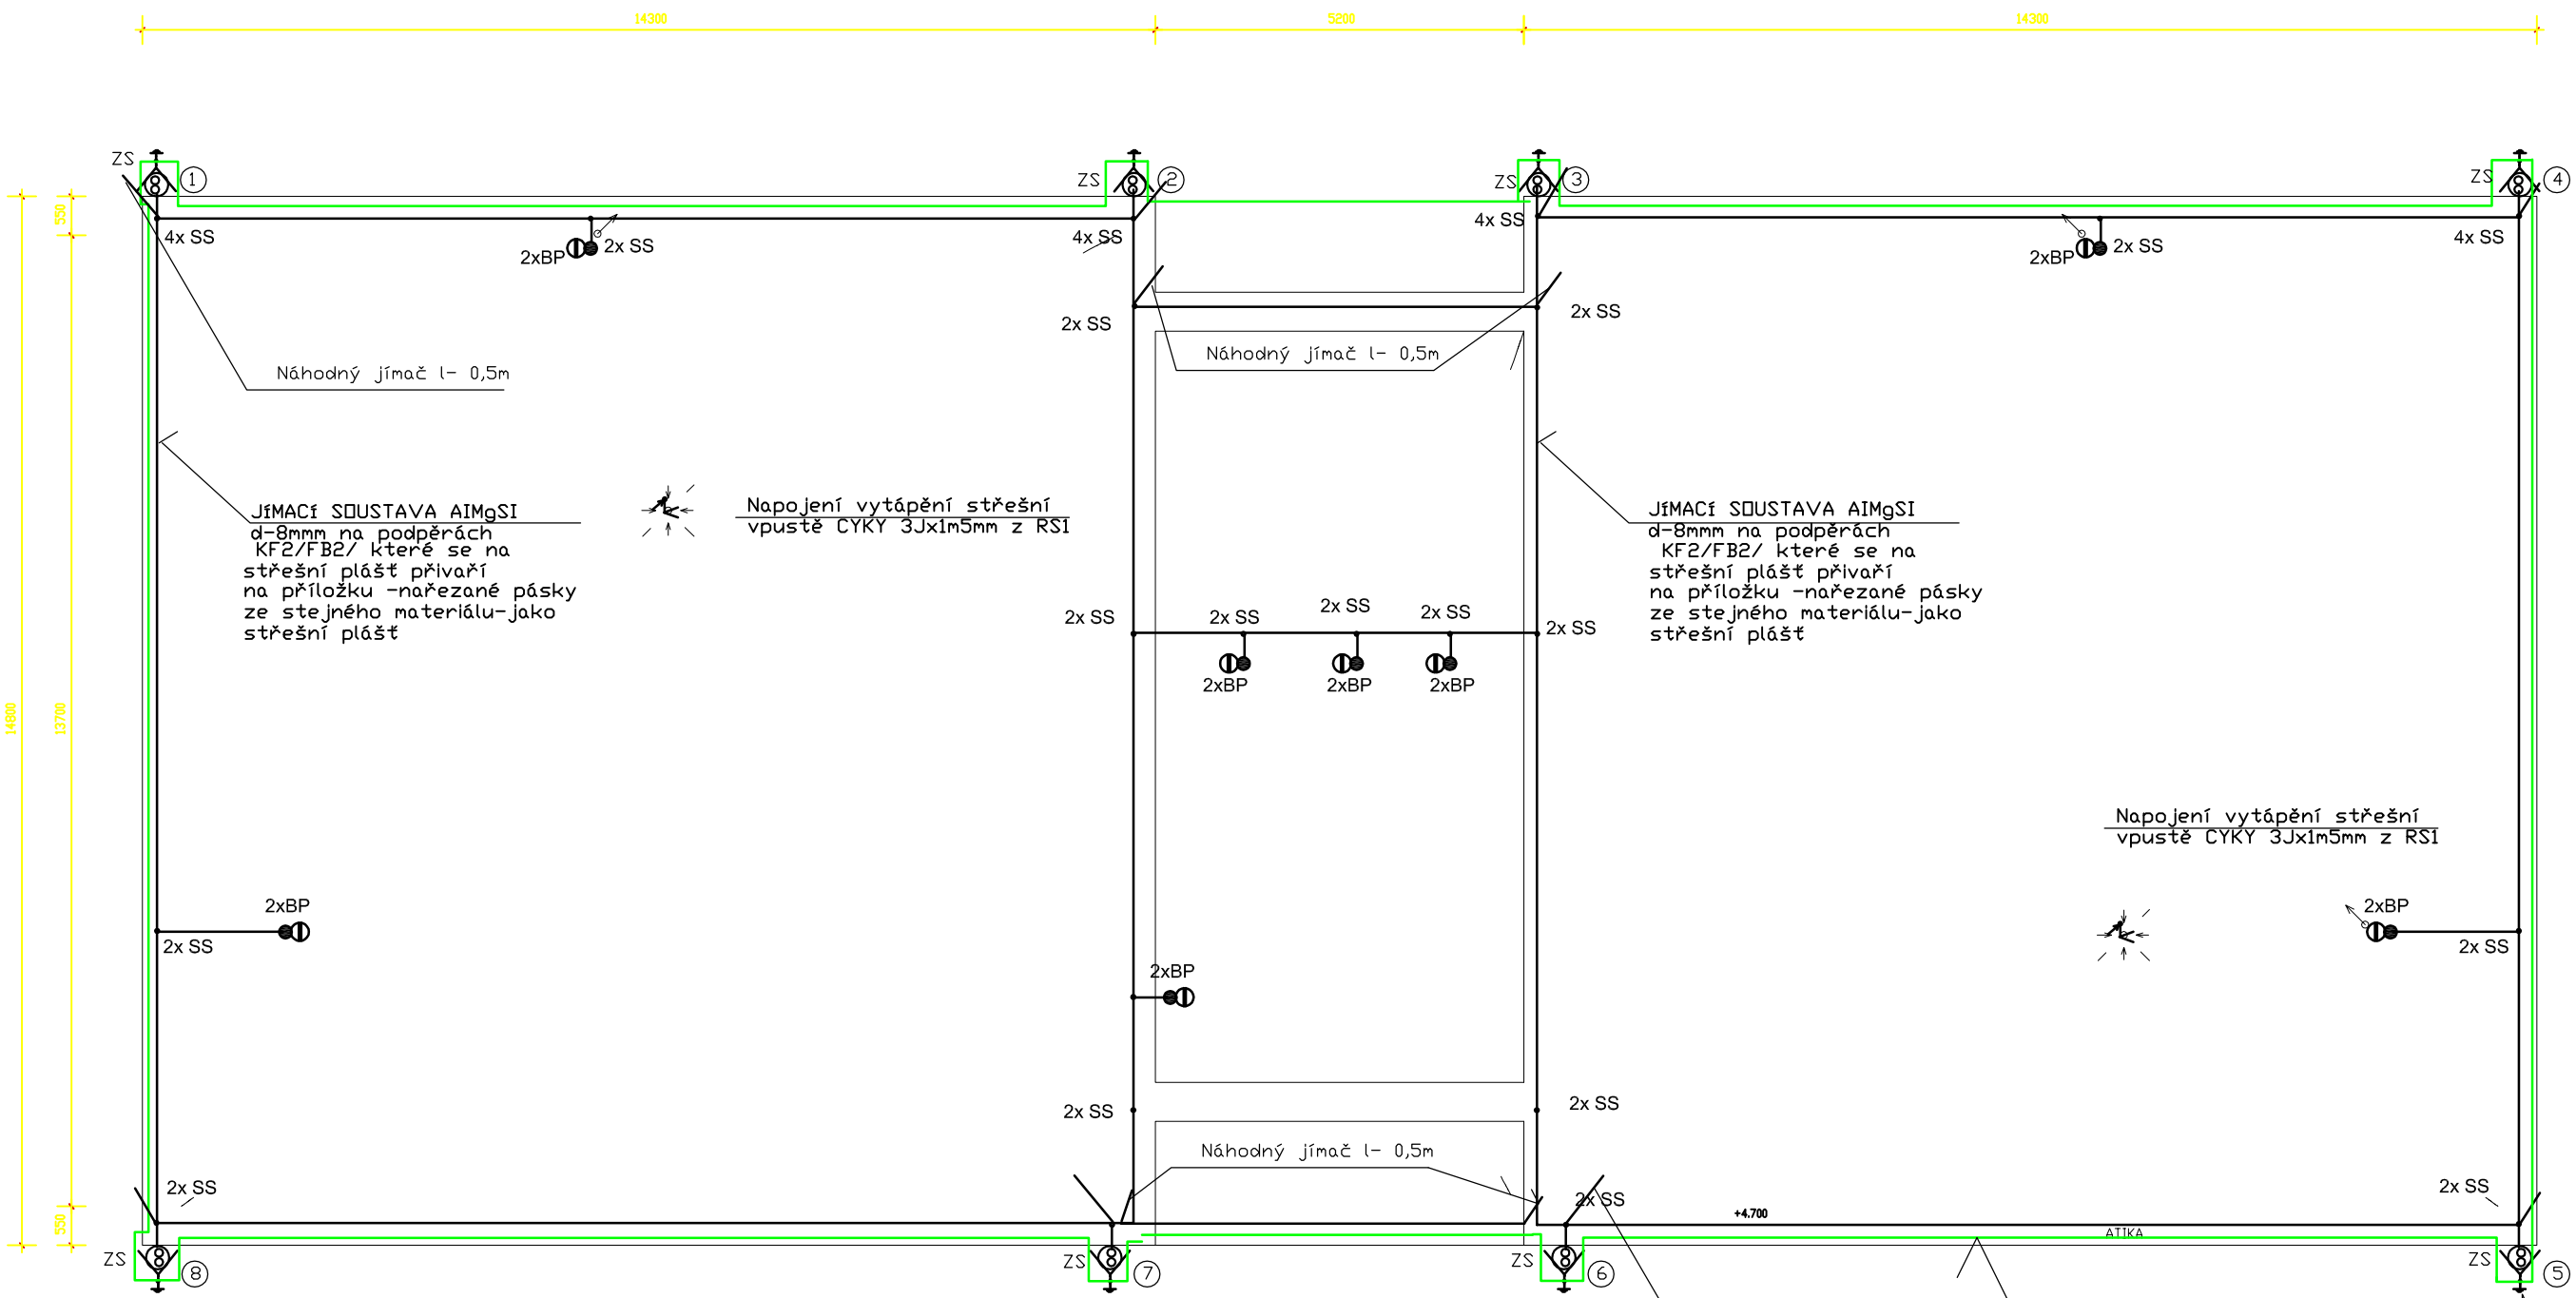

LEGENDA

- 1xBP — JÍMACÍ TYČ JT1500 vč. ochranné stříšky a objímky JT
  Jímací tyč umístěná nabetonovém podstavci s klínem a podložkou d-330mm
  Podložku umístit na plastovou podložku
- 2xBP — JÍMACÍ TYČ JT2000 vč. ochranné stříšky a objímky JT
  Jímací tyč umístěná nabetonovém podstavci s klínem a podložkou d-330mm
  Podložku umístit na plastovou podložku
- SVORKY SZ + OU držák
- SVORKY SS, SO, SK
- Vedení AlMgSI d-8mm
  Podpěry vedení FB2 betonové naplastové střechy přilepit
  Podpěry střešního vedení kombinace příložka / nařezaný
  pas na míru/ ze stejného materiálu jako střešní plašt
  Příložka se sevře do podpěry KF , přiloží se
  na střešní pás a z obou stran se k němu přivaří.
  Tím se zabrání posunití jímacího vedení na plochých střechách
  Podpěry / svody/ do zdiva PV01 prodloužení

POZNÁMKA

Metoda valící se koule,ochranný úhel, náhodný jímač
Třída LPS - III
Velikost ok - 15x15m
Jímací vodič AlMgSI -8mm doplněný odděleným jímačem
a náhodným jímačem
rozteč svodů -co 15m pravidelně
Dostatečná vzdálenost s- 25cm
Počet svodů - 8ks
Druh uzemnění - FeZn 30/4mm v základech stavby
v místech svodu vyvést vodič d-10mm nad terén l-3m

Uzemnění svodu - do 10 ohmu

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING KOLNÁŠ	ING KOLNÁŠ			

INVESTOR	ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.
STAVBA	DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA
	D1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE vč. BLESKOSVODU
OBSAH VÝKRESU	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:400
POČET A4	2
STUPEŇ	DSP
DATUM	05/2016
ZAK.ČÍSLO	01/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
ČÍS. VÝKR.	E- 07