| NAVRHOVAL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | HIP |
|---|---|---|---|
| ING. ŠŇUPÁREK | ING. ŠŇUPÁREK | | |

INVESTOR ČTYŘLÍSTEK–CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.

STAVBA

**DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA**
**K.Ú. VÝŠKOVICE,**
**parc.č. 883/5**

OBSAH VÝKRESU **ŘEZ C–C**

| | |
|---|---|
| SPEC. | |
| TK | |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| POČET A4 | 2 |
| STUPEŇ | DSP |
| DATUM | 01/2016 |
| ZAK.ČÍSLO | 01/2016 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | 0116–2 |
| ČÍS. VÝKR. | 07c |

**0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP**

SKLADBA STŘECHY

–FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH např PLOFAL V PŘÍRODNÍ BARVĚ
VČETNĚ VŠECH KLEMP. DOPLŇKŮ (oplechování detaiů, rohů, okrajů, spojů, prostupů odvětrání
(PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE)
– PODKLADNÍ SEPARAČNÍ DRÁTKOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE– FOLIE
–BEDNĚNÍ TL. 25 MM Z PRKEN MOŘENÝCH FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM (ve spádu pultové střechy)
–DŘEVĚNÉ SBÍJENÉ VAZNÍKY PULTOVÉHO TVARU SE STYČNÍKOVÝMI DESTIČKAMI, PRŮMYSLOVĚ VYROBENÉ, MOŘENÉ FUNG. PROSTŘ.
–PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA (větrání ze všech čtyřech stran–mřížky v obezdívce vazníků ø100 mm po 1 m)
–TEPELNÁ IZOLACE KLADENÁ VOLNĚ NA PANELY (na asf. pás)– VATA MĚKKÁ TL. 180 MM+ 180 MM–klást křížem
–PAROZÁBRANA– 1xASFALTOVÝ PÁS G200 NATAVENÝ NA PANELY
–NOSNÉ PŘEDPJATÉ ŽB PANELY SPIROLL TL. 250 MM+ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ R10 DO KAŽDÉ SPÁRY+ZÁLIVKA BET. C30/36
–PAROZÁBRANA –FOLIE MŘÍŽKOVANÁ HLINÍKOVÁ
–PODHLED– SDK TL. 12,5 MM NA KŘÍŽOVEM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

A

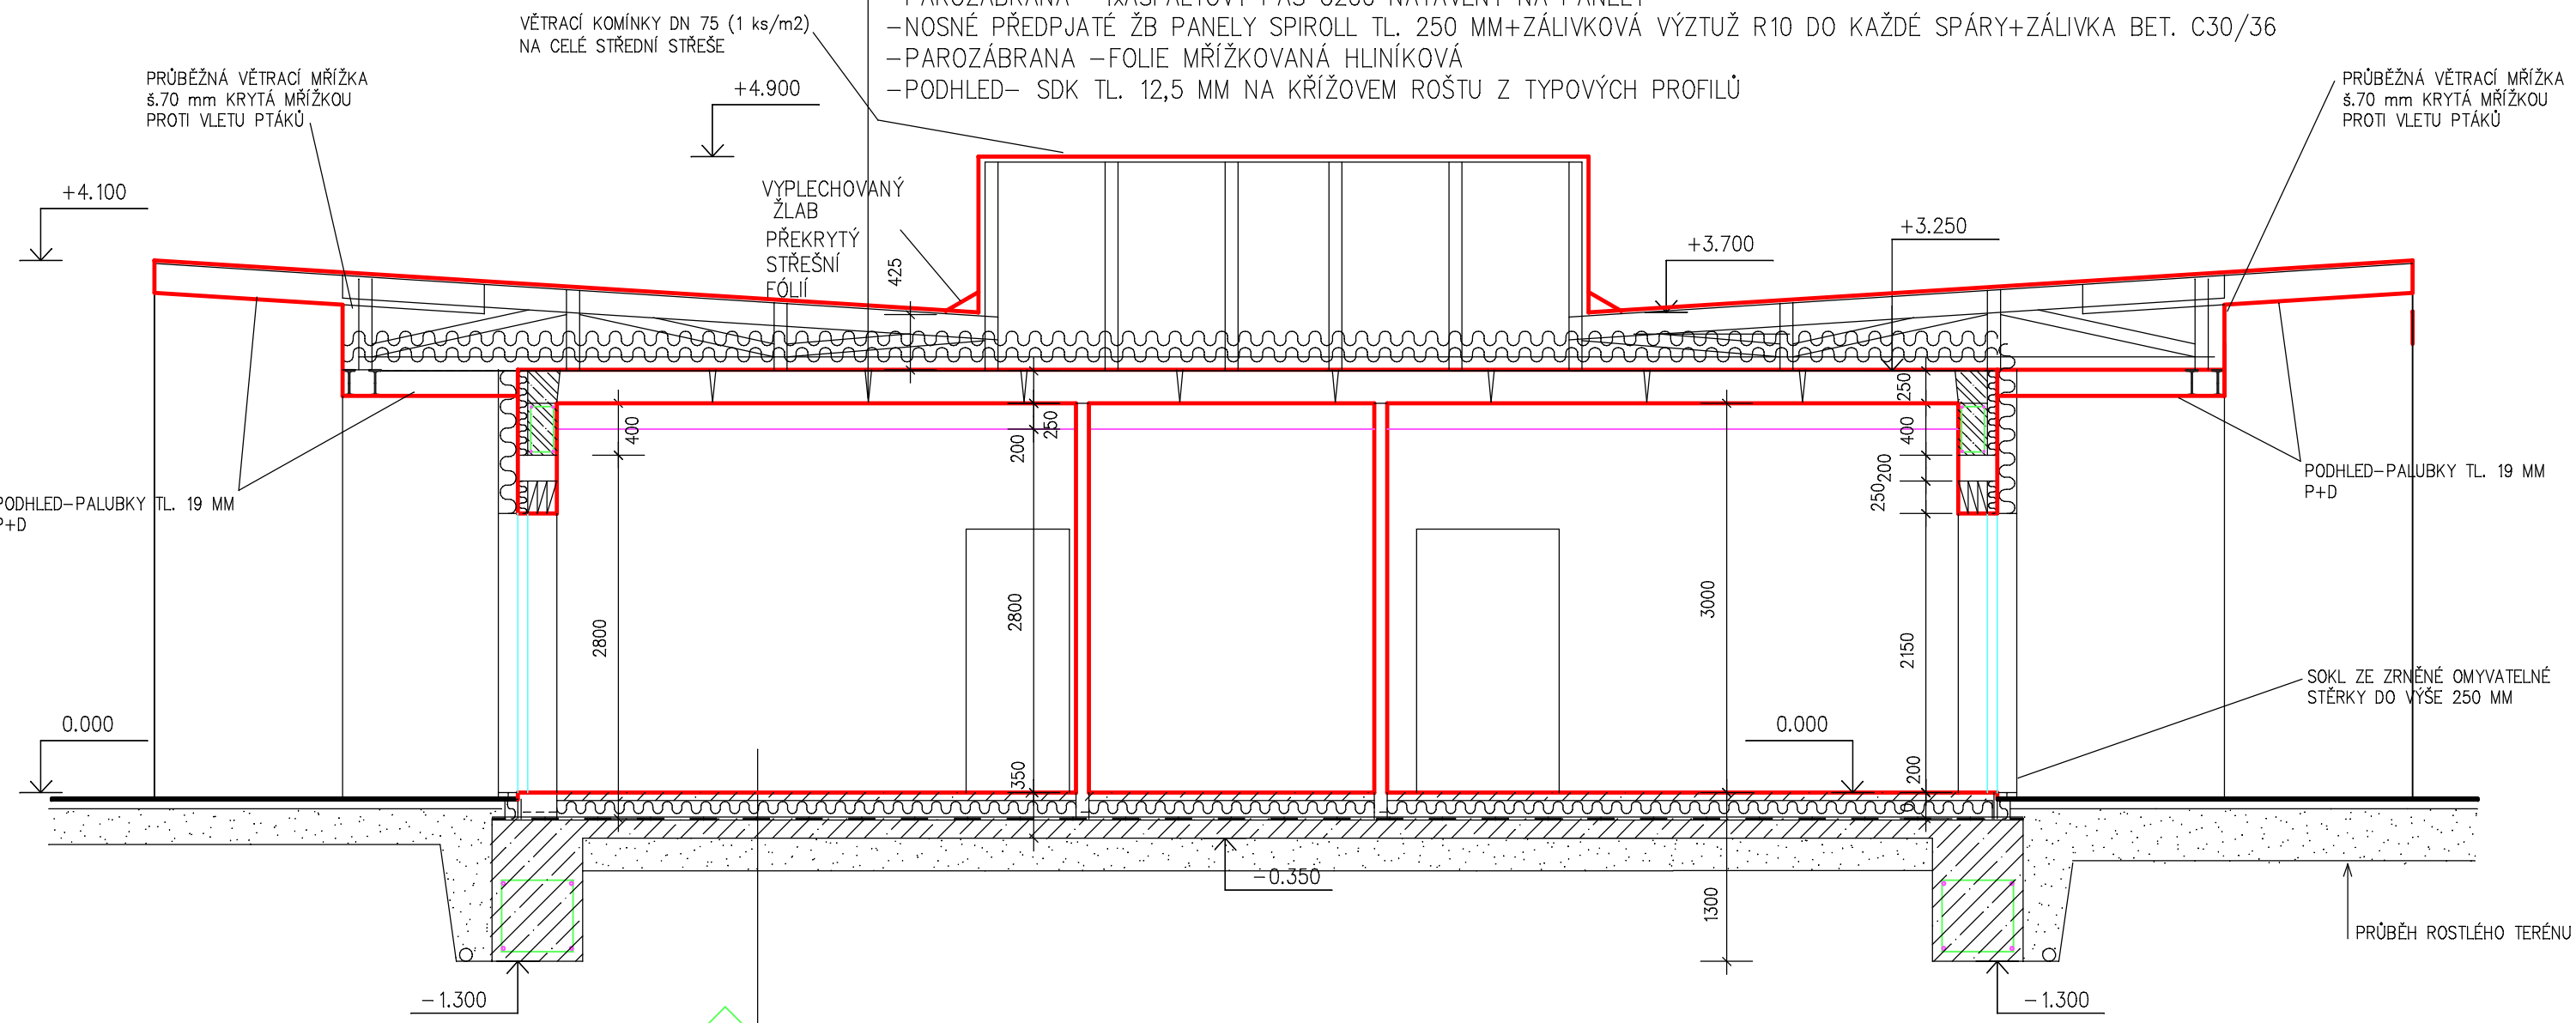


B

SKLADBA PODLAHY 1.NP
–NÁŠLAPNÉ VRSTVY – 10 MM (LAMINO,DLAŽBA)
–AHYDRIDOVÝ POTĚR – TL. 60 MM (podlahové topení)(ve vlhkých prostorech cementový litý potěr)
–POLYSTYREN PODLAHOVÝ TL. 140 MM S PŘEKRYTÍM FÓLÍ
–HYDROIZOLACE 1xASF. PÁS G200+ ALP PENETRAL
–PODKLADNÍ BETON B 15 – 150 MM +KARISÍTĚ 150x150x6
–ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32, TL. 250 MM

**VÝŠKA STAVBY 4,900 M**
**0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP=0.300 NAD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM=219,60 m B.p.v.**