


KAT. ÚZEMÍ PARC.Č.	HRUŠOV 1212/49	HRUŠOV 1212/6	HRUŠOV 1212/1
DRUH POVrchU	ASFALT	ASFALT	ZATRAVNĚNO

PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
1:50/100

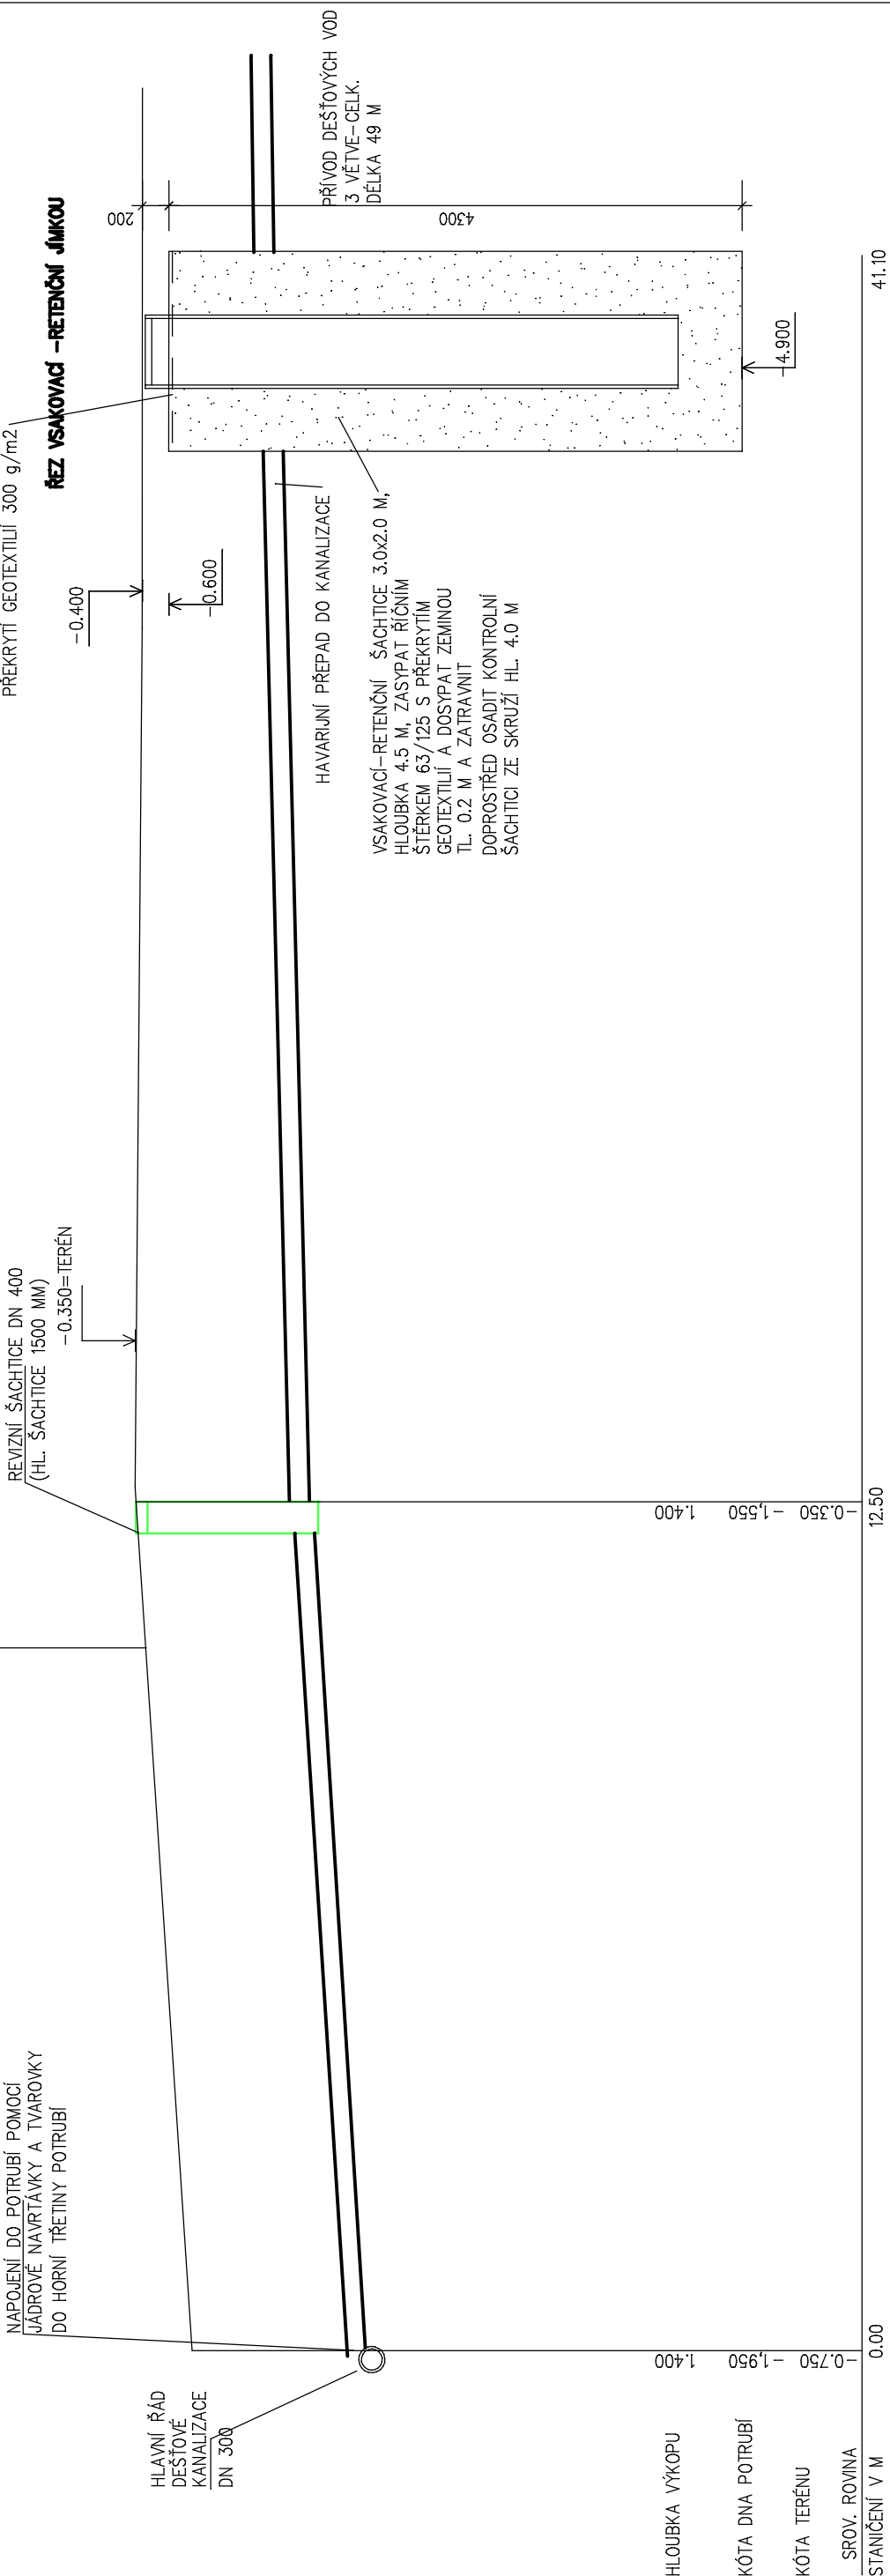

MATERIÁL	PROFIL	DĚLKA	PVC UPONAL DN150	41.10 M
SPÁD NA DĚLKU			3.2%	

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		
INVESTOR	ČTYŘLÚSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.		
STAVBA	TK		
		MĚŘÍTKO	1:50/100
		POČET A4	2
		STUPEŇ	DSP
		DATUM	01/2016
		ZAK.ČÍSLO	01/2016
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	0116-2
		ČÍS. VÝKR.	03-V

DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA

K.Ú. HRUŠOV,

PARC.Č. 1212/1, 1214, 1216/23

PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU KANALIZACE	
----------------------------------	--